


Montagehandleiding

Wandverwarming

OPTIMAT

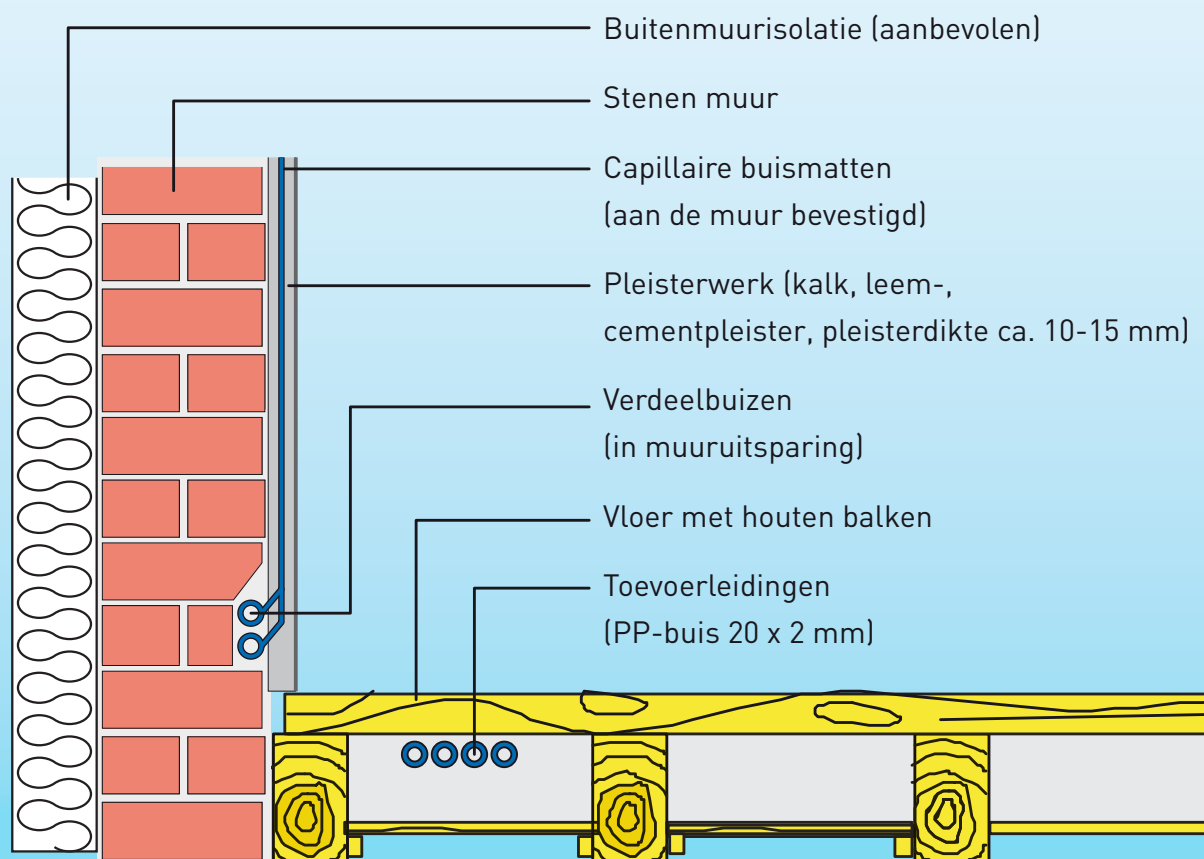

Montageaanwijzingen

Op het muuroppervlak mogen zich geen scherpe randen bevinden. Pleister- en mortelresten moeten worden verwijderd. Voor het inbouwen van de verdeelbuizen in de muur (zie tekening) moeten in de muur uitsparingen worden gemaakt: diepte ca. 3-4 cm, breedte 8-10 cm.

Om warmteverlies te voorkomen dienen de buitenmuren eventueel ook geïsoleerd te worden.

De minimumtemperatuur waarbij het BioClina capillaire buissysteem nog mag worden verwerkt, bedraagt +5°C.

Montageprocedure

Voor de montage van de buisleidingen van de verwarmingscircuitverdeler naar de verschillende ruimten worden de buisleidingen in de daarvoor gemaakte uitsparingen tussen de balken of in de dekvloer gelegd.


De capillaire buismatten worden met elkaar door middel van moflassen verbonden tot mattenvelden. Daarna vindt de aansluiting van het mattenveld en de toevoerleiding op de verwarmingscircuitverdeler plaats. Voor een drukproef uit (10 bar proefdruk!). Houdt u zich aan de richtlijn Vullen, ontluichten en drukproef in de handleiding. Leg de verdeelbuizen en toevoerleidingen in de muuruitsparingen.

Rol de capillaire buismatten uit en bevestig ze tegen de muur met behulp van gipsbevestigingen of geschikte kunststofklemmen. Pleister de muren aan. De capillaire buismatten worden daarbij direct in de pleister ingebed.

LET OP!!

Tijdens het aanpleisteren moet de proefdruk van 10 bar op de capillaire buismatten worden gehandhaafd. Alleen zo kunnen eventuele beschadigingen direct zichtbaar worden gemaakt (zie montagerichtlijn Vullen, ontluichten en drukproef).

Voor het aanpleisteren mag er geen scherp gereedschap worden gebruikt.

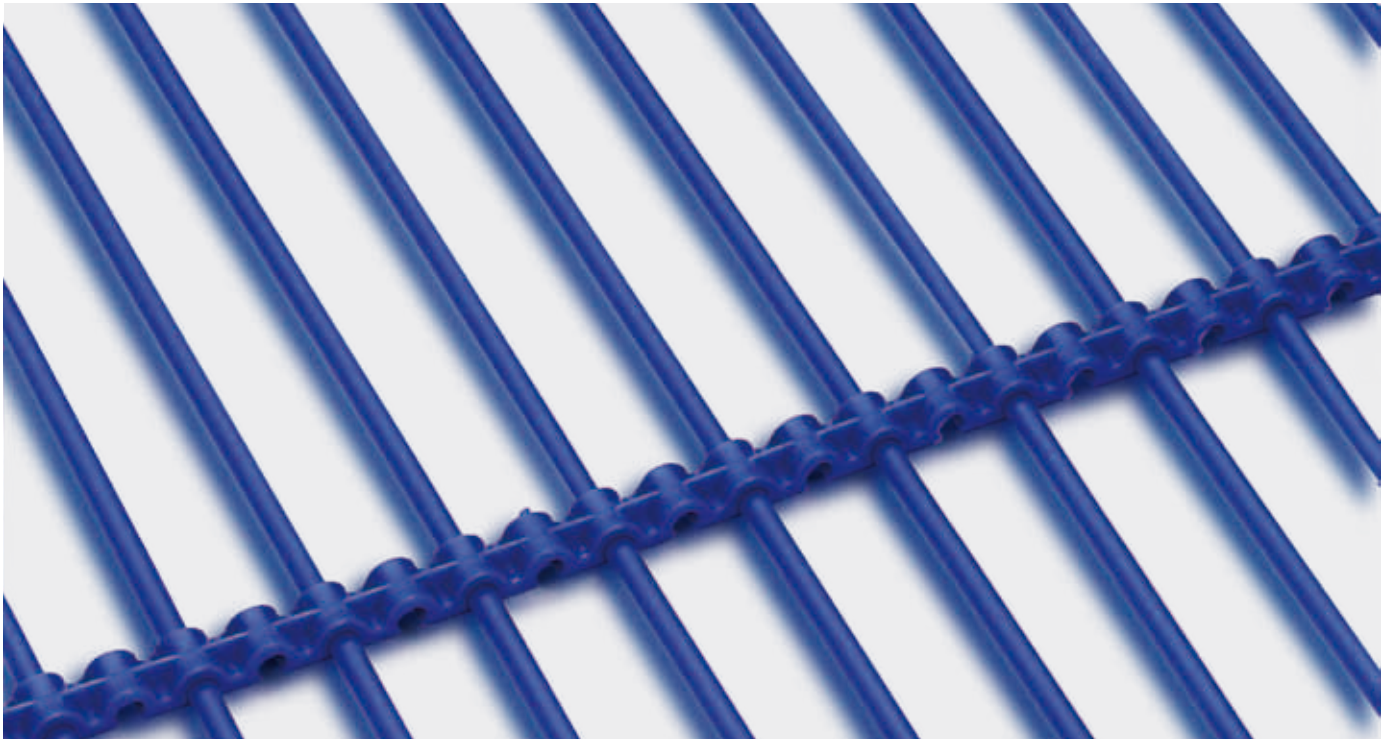

Fabrikant:

Clina Heiz- und
Kühlelemente GmbH

Lübarser Straße 40-46
13435 Berlin
Deutschland

Tel.: 030 403904-25
Fax: 030 403904-30

www.bioclina.de
vertrieb@bioclina.de

Importeur:

Nederland:

Navos Klimaattechniek B.V.
Kleveringweg 20 , 2616 LZ Delft (NL)
T: +31-15-215 37 28 F: +31-15-215 37 29
W: www.navos.nl E: navos@navos.nl

België:

Navos Klimaattechniek b.v.b.a.
Luxemburgstraat 2 bus 29, 2321 Meer (B)
T: +32-3-3137054
W: www.navos.be E: navos@navos.be

Uw BioClina dealer:

